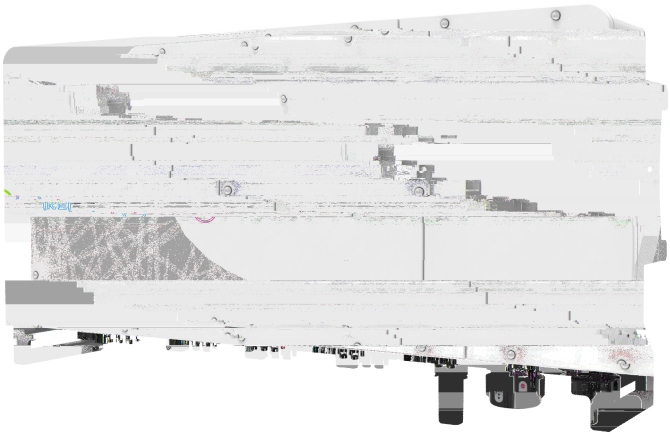

V1.1

--

--

--

KE-GT(80-110)KTL4

-
-
-
-
-
-
-
-

➢

1 6

2 10

3 16

4 24

5 25

6 29

7 31

8 32

1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.2

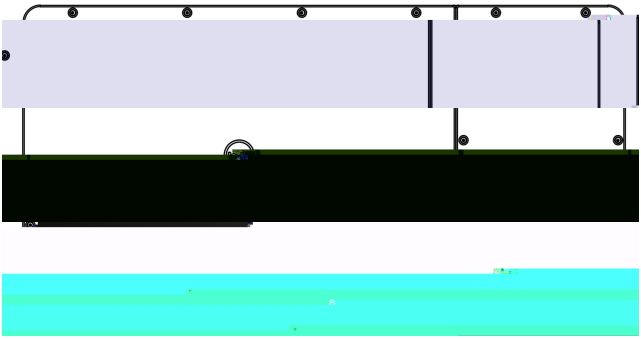

1.3

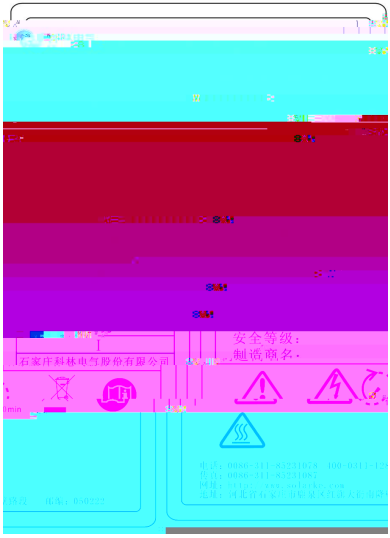

1.4

2

2.1

2.2

☞

☞

☞

☞

☞

2.3

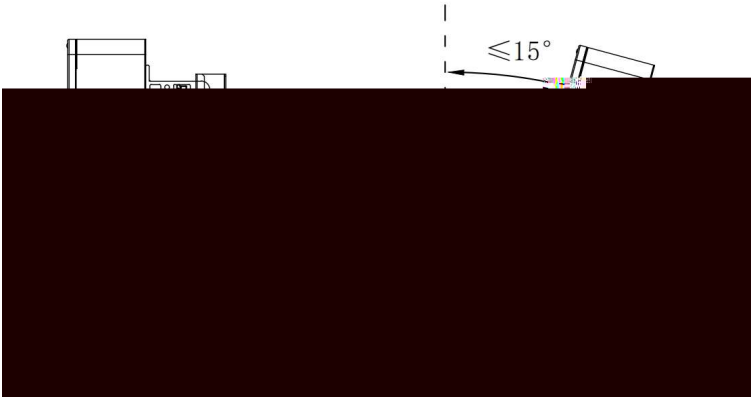
≤15°

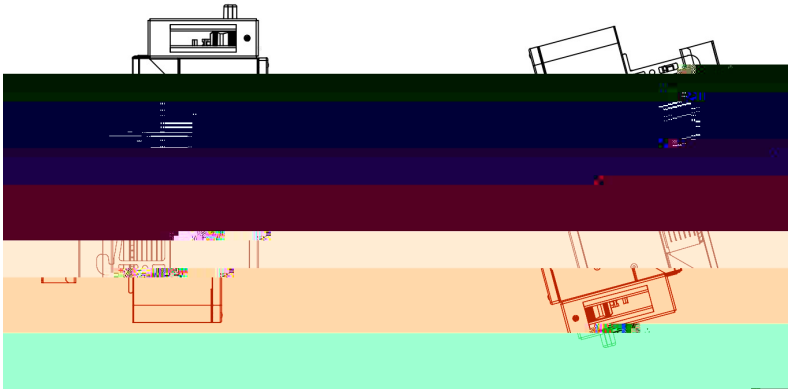

☞

☞

☞

☞

☞

2.4

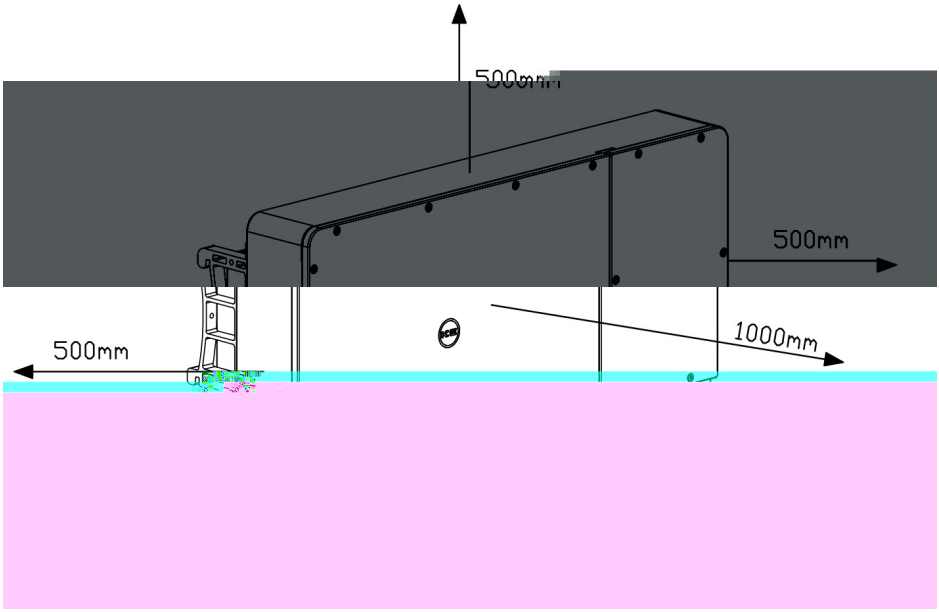

☞

☞

☞

2.5

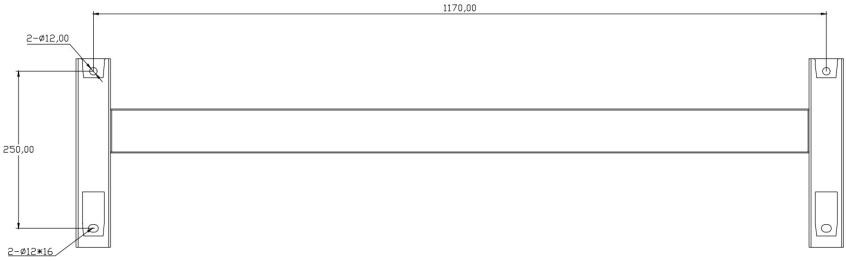
1170,00
2-Ø12,00
250,00
2-Ø12*16

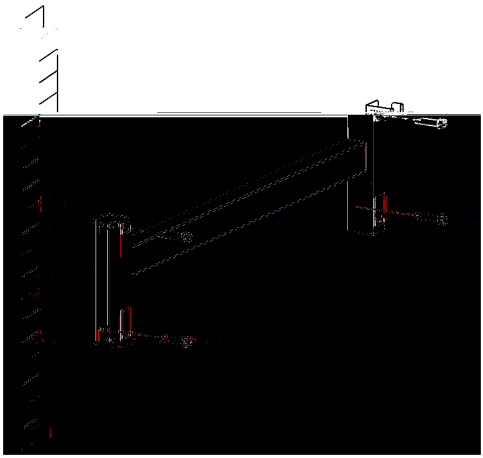

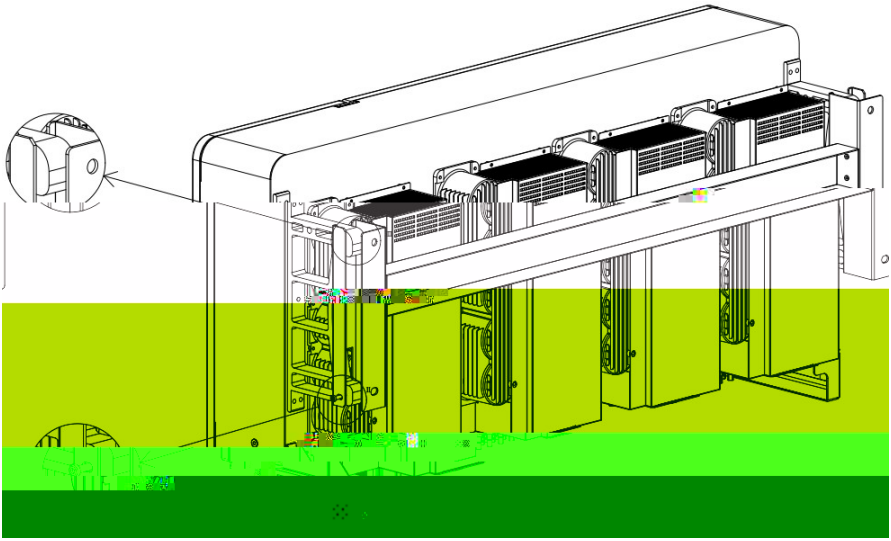

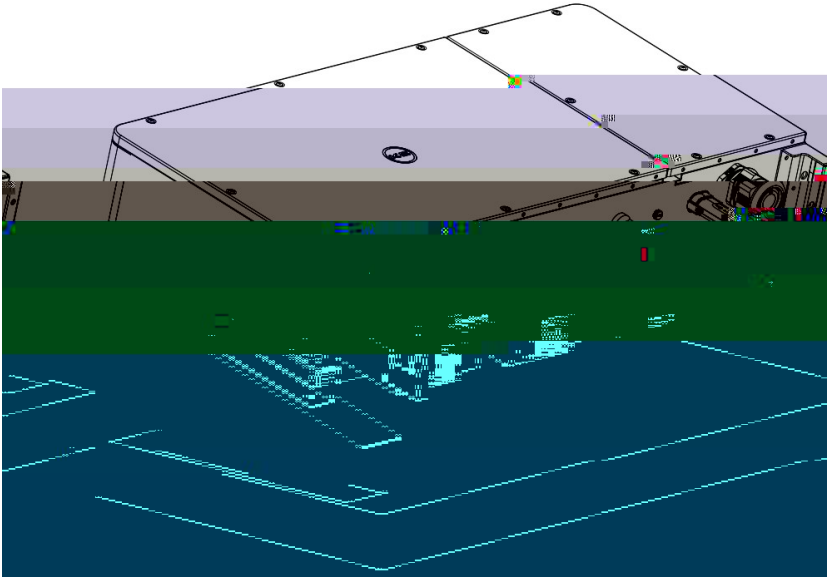

3

3.1

3.2

☞

☞

☞

☞

☞

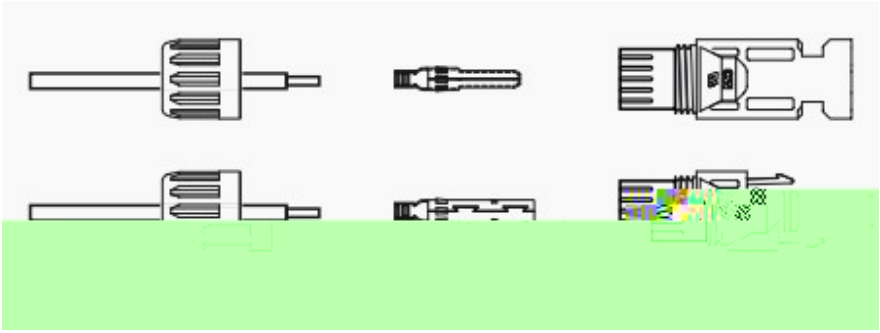

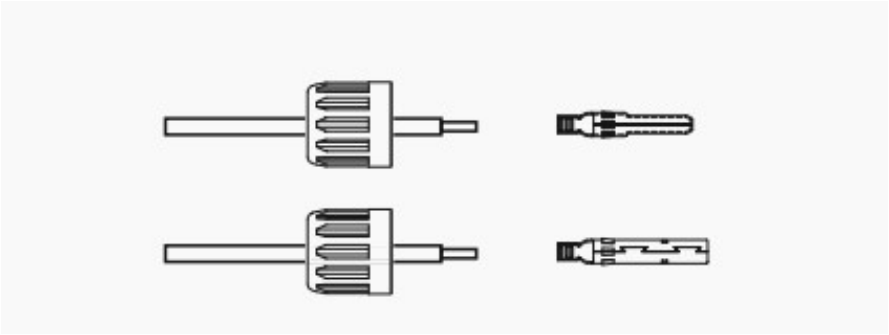

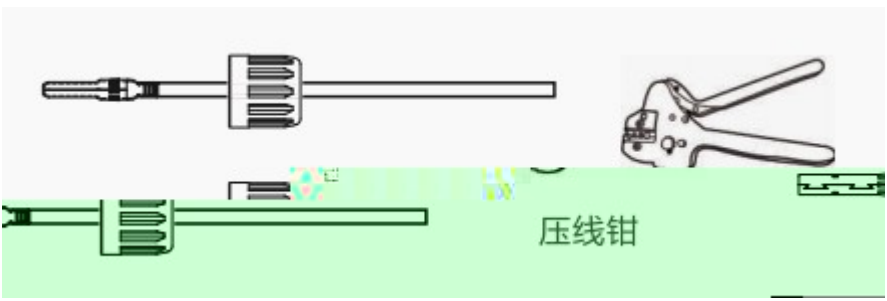
压线钳

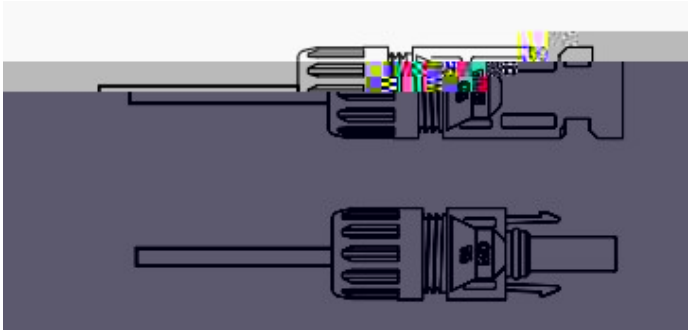

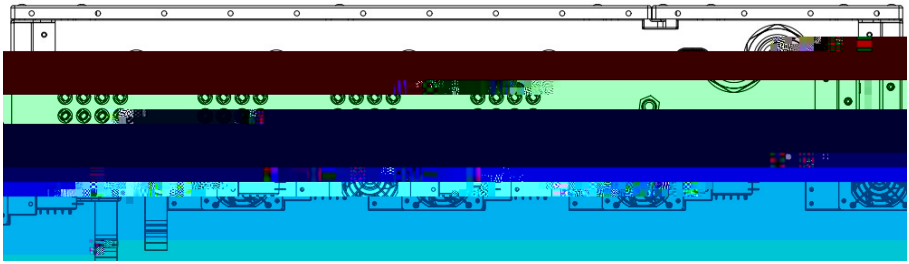

3.3

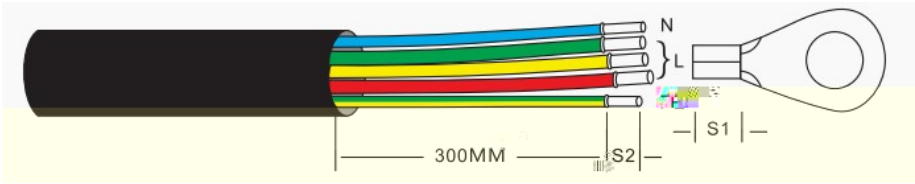
N
L
300MM
S2
S1

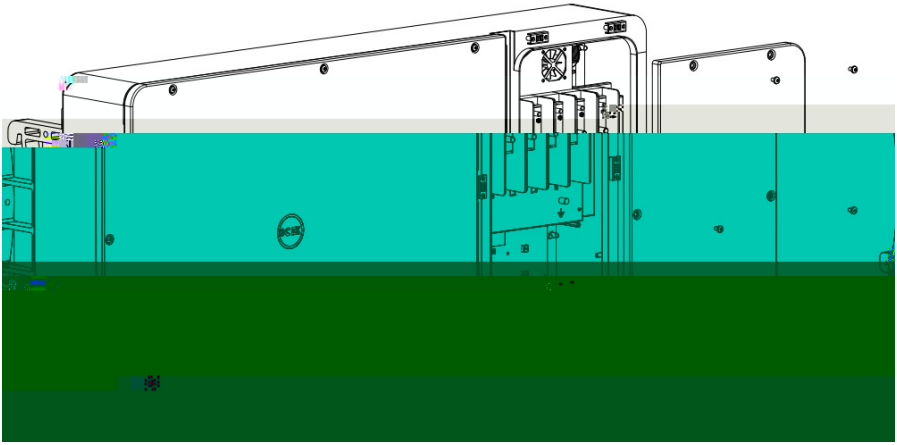

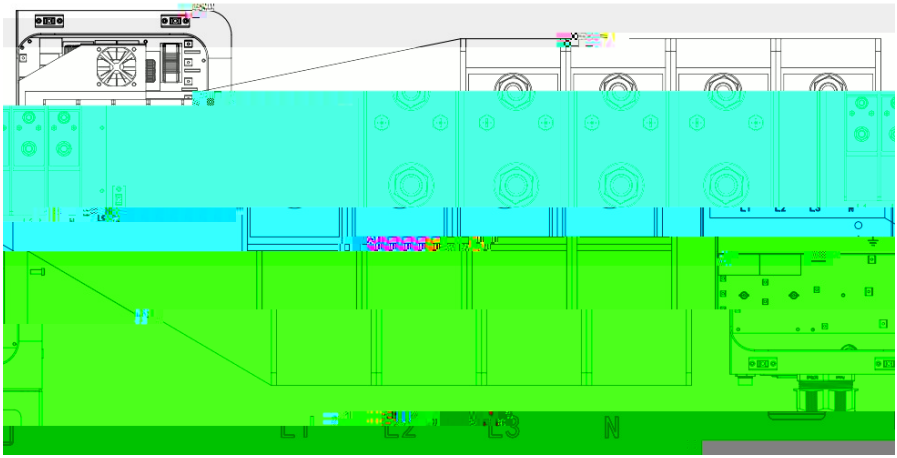

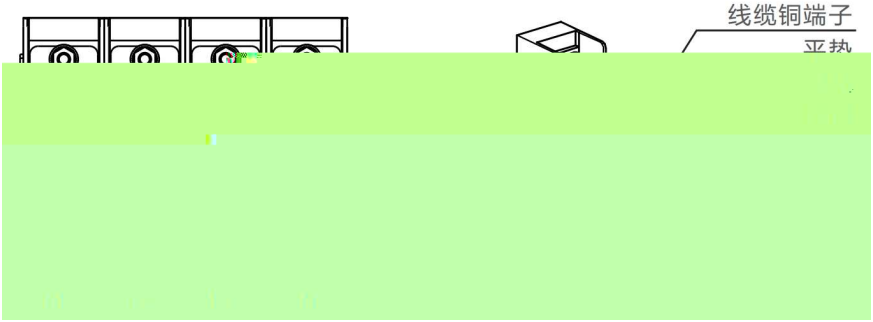

3.4

重要:
对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

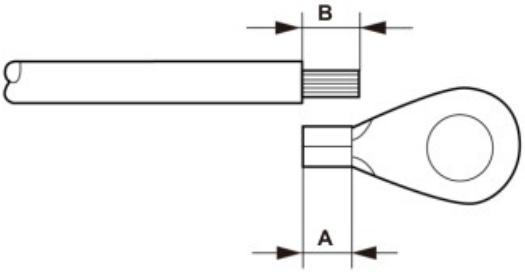

重要:
A（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

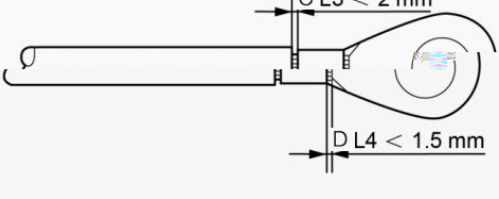

重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

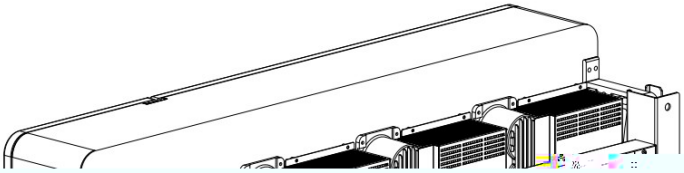

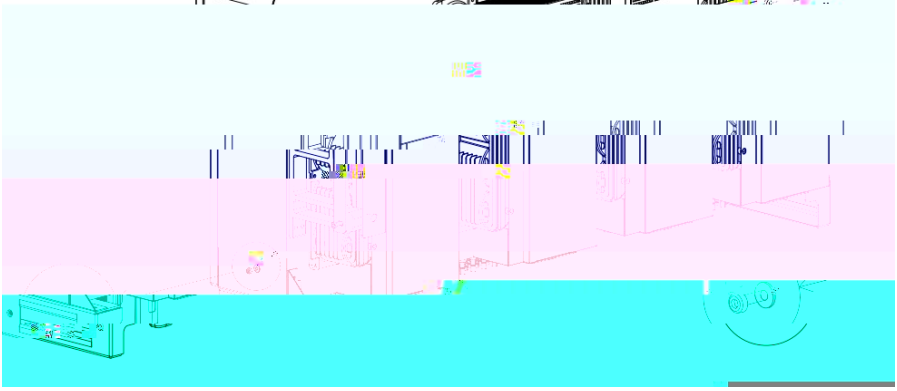

重要:
为提高防腐性能，安装接地线后，建议涂上硅胶或涂料。

4

4.1

4.2

5

5.1

注册
您好，
欢迎登陆光伏云管家
手机号/用户名
密码
我已阅读并同意 隐私协议
登录
忘记密码？

09:11
注册
请输入手机号
获得验证码
输入验证码
请输入6~12位密码
再次输入密码
注册

09:11
注册
您好，
欢迎登陆光伏云管家
手机号/用户名
密码
我已阅读并同意
忘记密码？

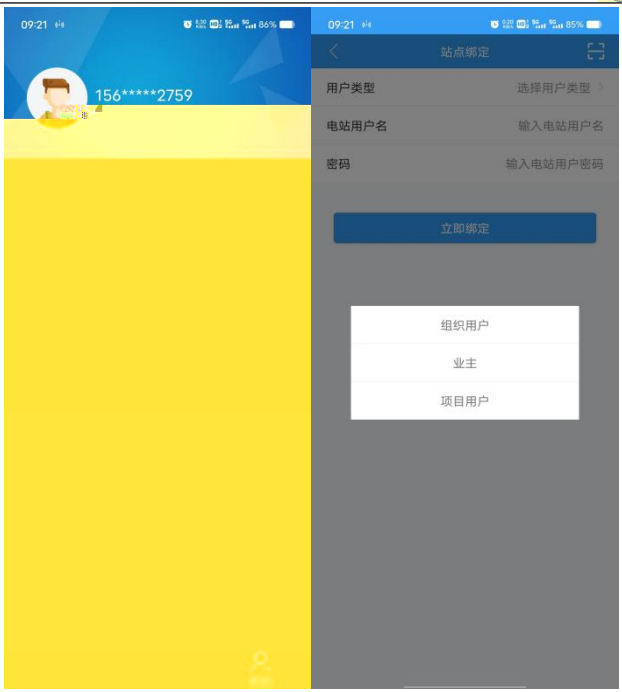
09:21
86%
156*****2759
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主
项目用户

5.2

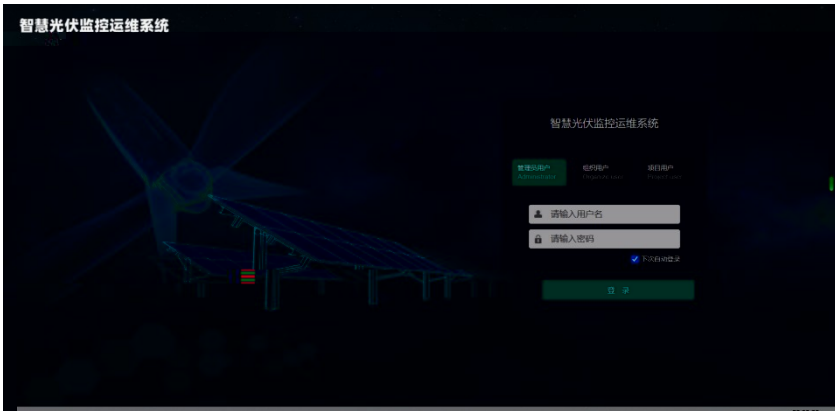
智慧光伏监控运维系统
智慧光伏监控运维系统
请输入用户名
请输入密码

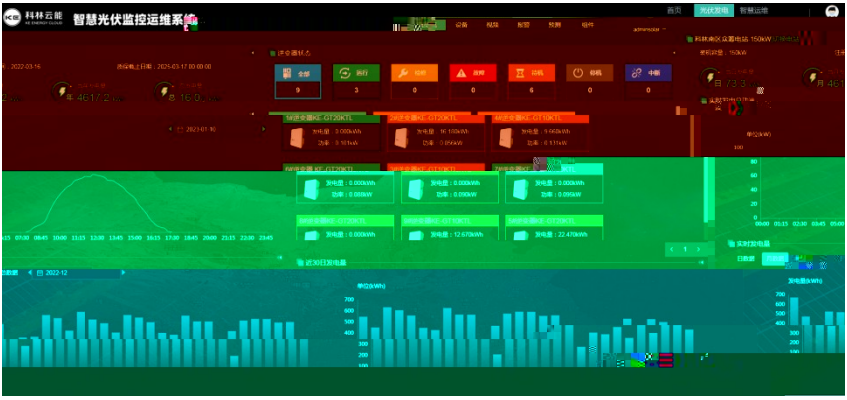
科林云能
智慧光伏监控运维系统

6

7

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

8